




BULBO TERMOSTATICO PER VALVOLA ANTICONDENSA
ART.9400-9401



MODIFICA DELLA TARATURA

⚠ Prima di procedere con la modifica della taratura o la manutenzione, isolare la valvola dal circuito chiudendo le valvole d'intercettazione.




Per effettuare la modifica è sufficiente svitare il tappo, rimuovere manualmente il sensore e posizionare quello scelto in sostituzione.

- Bulbo di ricambio per valvola anticondensa:
- **Art. 9400** valvole anticondensa Kv: 3,9 [m³/h]
 - **Art. 9401** valvole anticondensa Kv: 11,3 - 12,2 [m³/h]

Per identificare la taratura del sensore, controllare il colore della parte superiore del bulbo:
bianco 45°C - verde 55°C - rosso 60°C - azzurro 70°C.

Una volta sostituito il sensore, attaccare sulla parte inferiore del tappo il relativo dischetto adesivo (presente nella confezione) con la taratura corrispondente.

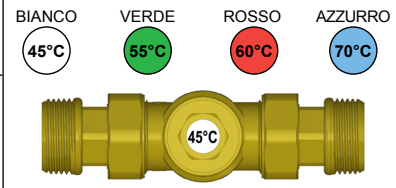

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di esercizio: 100°C
Pressione massima di utilizzo: 10bar
Temperatura di taratura: 45°C - 55°C - 60°C - 70°C
Fluidi utilizzabili: acqua e acqua mista glicole (max. 50%)

VF297 EDIZIONE N° 1: 02/11/15




THERMOSTATIC SENSOR FOR ANTI-CONDENSATION VALVE
ART.9400-9401



SETTING MODIFICATION


⚠ Before proceeding to the setting modification or the maintenance, isolate the anti-condensation valve by closing the shut-off valves.



In order to modify the valve setting, it is possible to replace the thermostatic sensor: unscrew the plug, remove the sensor by hand and position the new one.

- Spare sensor for anti-condensation valve:
- **Art. 9400** anti-condensation valve Kv: 3,9 [m³/h]
 - **Art. 9401** anti-condensation valve Kv: 11,3 - 12,2 [m³/h]

Once replaced the sensor, stick the adhesive disc with the corresponding setting (supplied in the box) on the lower part of the plug.

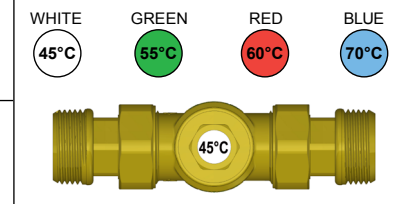

TECHNICAL FEATURES

Max. working temperature: 100°C
Max. working pressure: 10bar
Setting temperature: 45°C-55°C-60°C-70°C
Compatible fluids: water and water with glycol (max.50%)




THERMOSTATIC SENSOR FOR ANTI-CONDENSATION VALVE
ART.9400-9401



SETTING MODIFICATION

⚠ Before proceeding to the setting modification or the maintenance, isolate the anti-condensation valve by closing the shut-off valves.




In order to modify the valve setting, it is possible to replace the thermostatic sensor: unscrew the plug, remove the sensor by hand and position the new one.

- Spare sensor for anti-condensation valve:
- **Art. 9400** anti-condensation valve Kv: 3,9 [m³/h]
 - **Art. 9401** anti-condensation valve Kv: 11,3 - 12,2 [m³/h]

In order to recognize the sensor setting, look at the sensor upper part color:
white 45°C - green 55°C - red 60°C - blue 70°C.

Once replaced the sensor, stick the adhesive disc with the corresponding setting (supplied in the box) on the lower part of the plug.

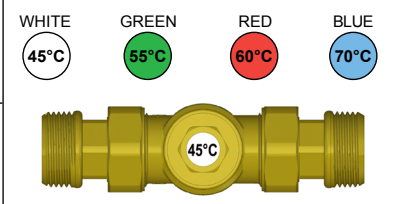

TECHNICAL FEATURES

Max. working temperature: 100°C
Max. working pressure: 10bar
Setting temperature: 45°C-55°C-60°C-70°C
Compatible fluids: water and water with glycol (max.50%)




BULBO TERMOSTATICO PER VALVOLA ANTICONDENSA
ART.9400-9401



MODIFICA DELLA TARATURA


⚠ Prima di procedere con la modifica della taratura o la manutenzione, isolare la valvola dal circuito chiudendo le valvole d'intercettazione.



Per effettuare la modifica è sufficiente svitare il tappo, rimuovere manualmente il sensore e posizionare quello scelto in sostituzione.

- Bulbo di ricambio per valvola anticondensa:
- **Art. 9400** valvole anticondensa Kv: 3,9 [m³/h]
 - **Art. 9401** valvole anticondensa Kv: 11,3 - 12,2 [m³/h]

Una volta sostituito il sensore, attaccare sulla parte inferiore del tappo il relativo dischetto adesivo (presente nella confezione) con la taratura corrispondente.

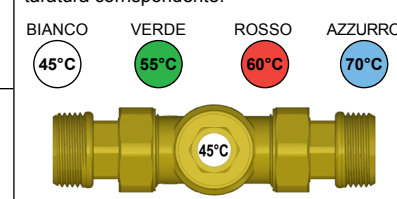

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di esercizio: 100°C
Pressione massima di utilizzo: 10bar
Temperatura di taratura: 45°C - 55°C - 60°C - 70°C
Fluidi utilizzabili: acqua e acqua mista glicole (max. 50%)

VF297 EDIZIONE N° 1: 02/11/15